


天	月	日	発行	承認	確認	作成

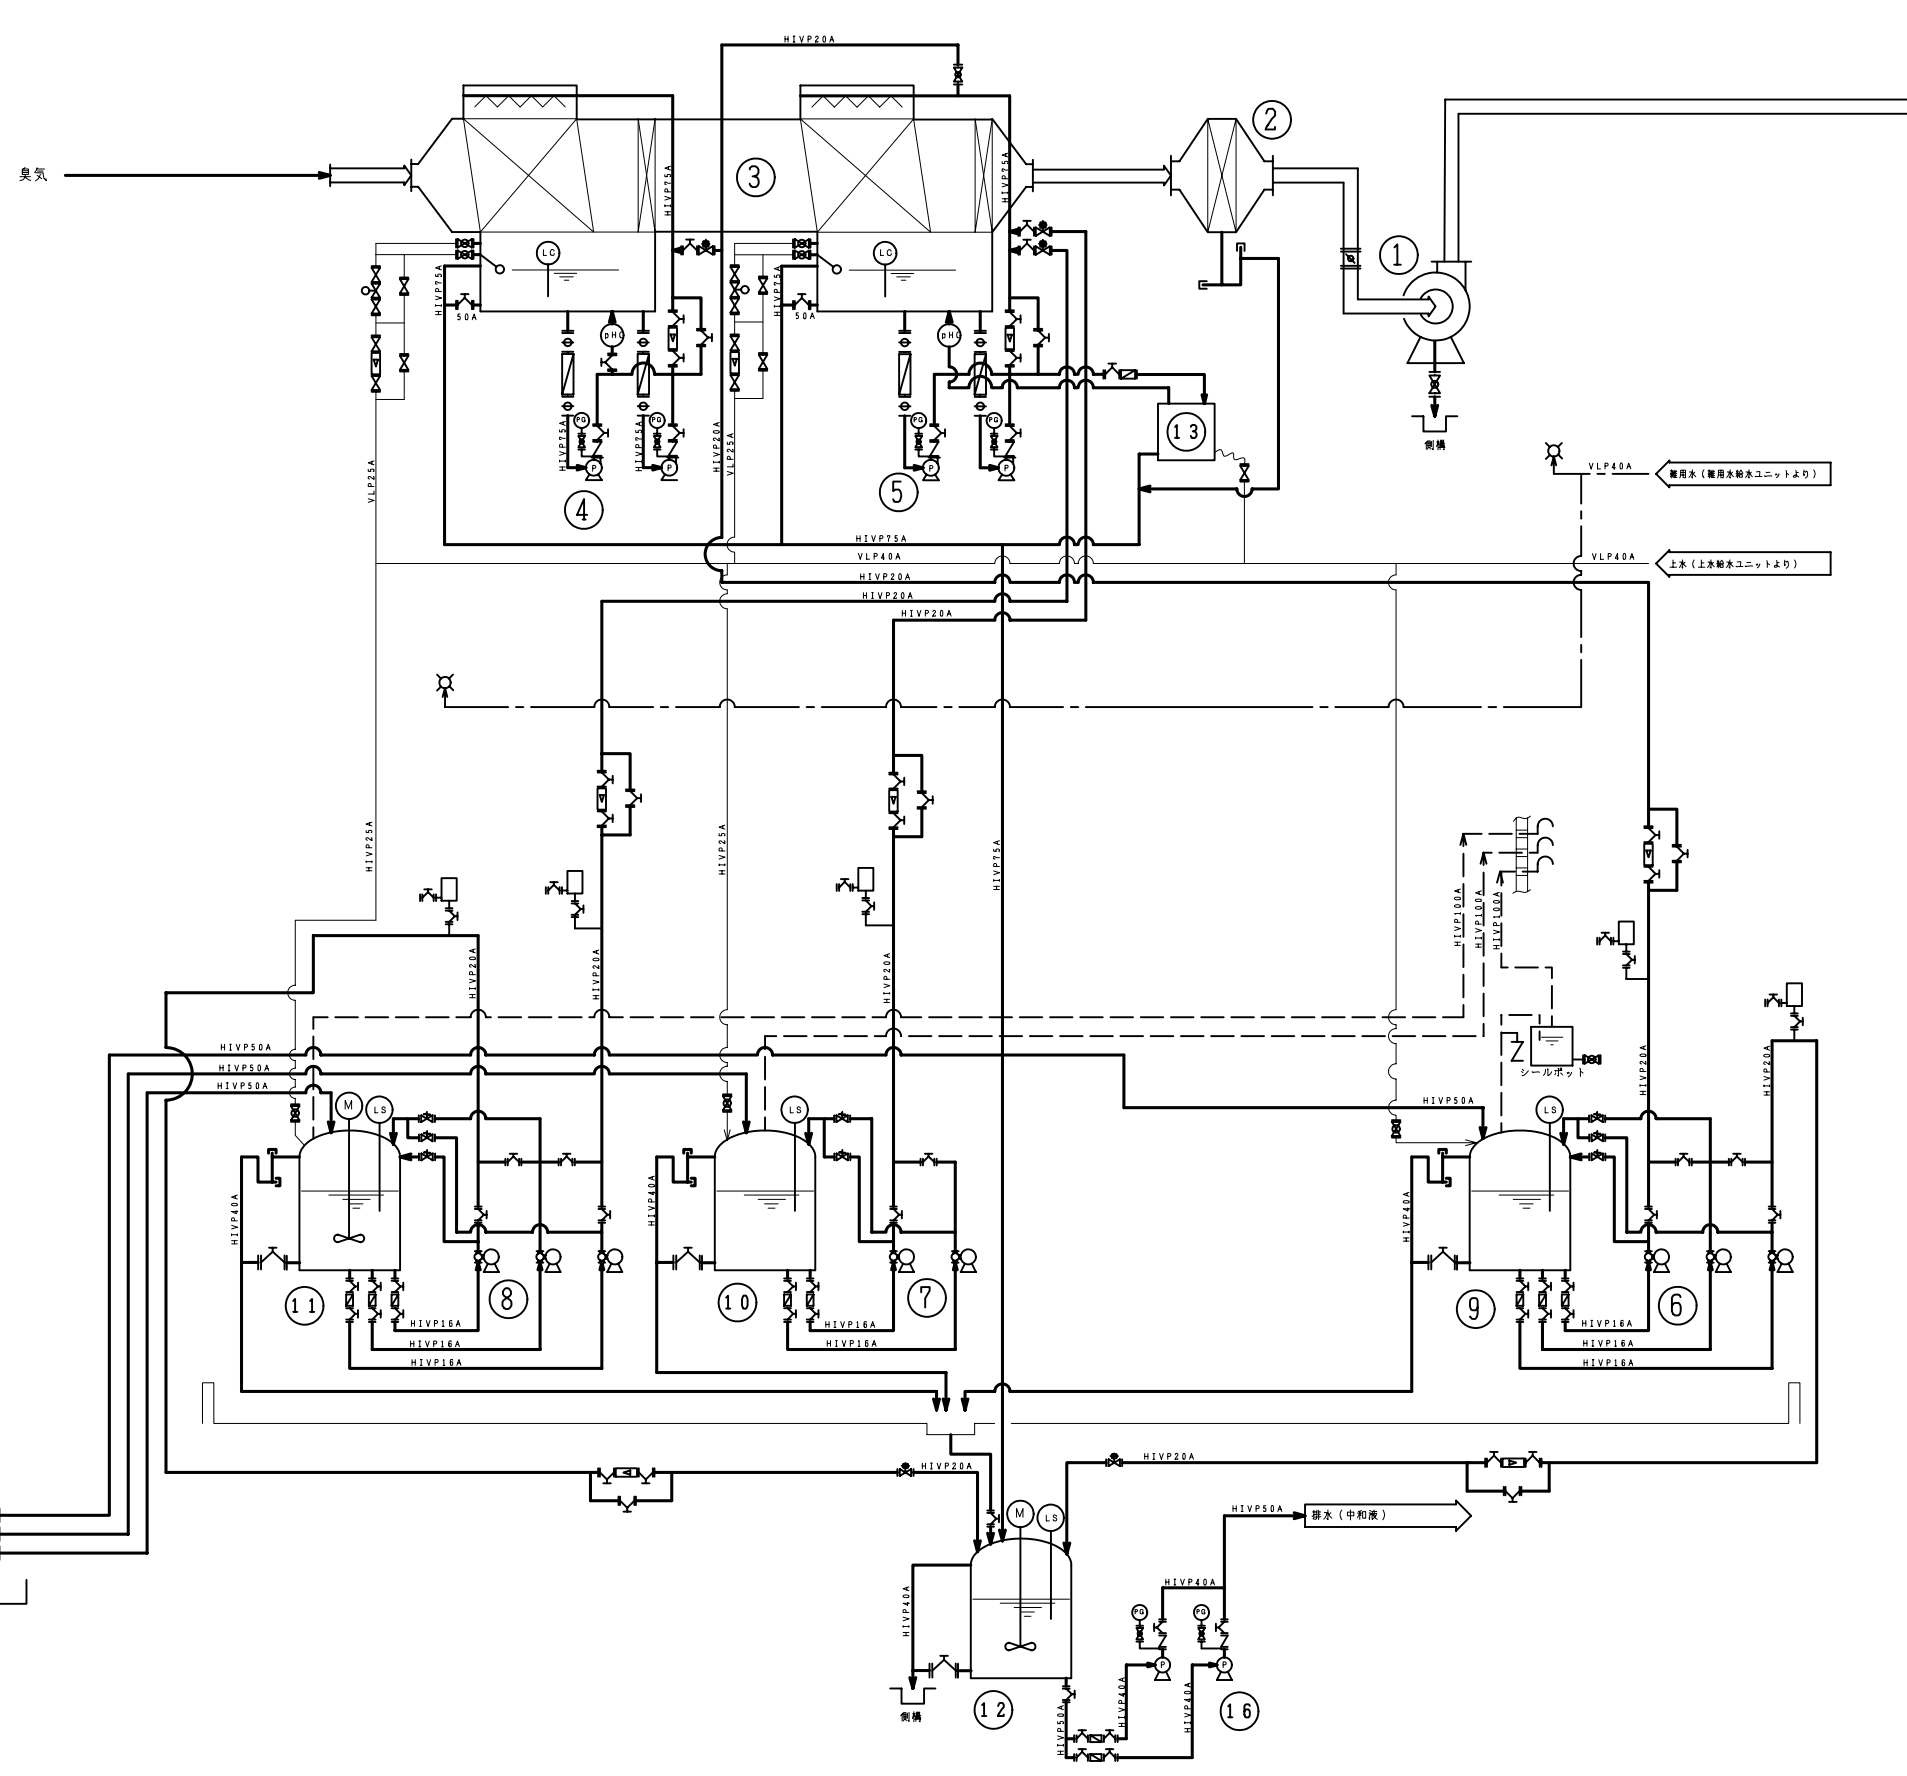

凡例

—	薬液	LA	レベル計	⊗	背圧弁
—	給水	PHC	pH計	/	ダンパー
- - -	排水	⊗	仕切弁	⊠	ストレーナー
· · ·	排気	∨	逆止弁	⊗	散水栓
—	ダクト	∧	ダイヤフラム弁	□	アキュムレーター
		⊗	ボール弁	▽	流量計
		Φ	バタフライ弁	⊠	防振継手
⊙	ポンプ	⊗	電磁弁	—	ホースコネクション
⊙	モータ				
		⊗	安全弁		

№	名称	主仕様	kW	今回数量	全数量	備考
16	中和排水ポンプ			2	2	(1) (1)
13	次亜塩素酸計			1	1	
12	中和タンク			1	1	
11	アルカリ貯留タンク			1	1	
10	次亜塩素酸貯留タンク			1	1	
9	酸貯留タンク			3	3	(1) (1)
8	アルカリ注入ポンプ			2	2	(1) (1)
7	次亜塩素酸注入ポンプ			3	3	(1) (1)
6	酸注入ポンプ			2	2	(1) (1)
5	アルカリ循環ポンプ			2	2	(1) (1)
4	酸循環ポンプ			2	2	(1) (1)
3	薬液洗浄塔			1	1	
2	ミストセパレータ			1	1	
1	脱臭ファン			1	1	

記号	名称	材質	数量	備考
	某社 殿			制作組数 1式 三角法
				縮尺 1/N
	薬液洗浄脱臭設備			整理番号
				図番番号 E114000000-0
	フロッグシート			製図年月日
				発行 承認 確認 作成
脱臭装置株式会社				